



กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

ห้องปลอดฝุ่น - มุ่งสู่ฝุ่น และการใช้งานแพลตฟอร์มห้องปลอดฝุ่น

นางสาวทิวาวรรณ ชื้อสัตย์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่



มาตรการการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2568

4 มาตรการ



วัตถุประสงค์ :

ดูแลสุขภาพประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงจากมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง (เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคหัวใจ โรคระบบทางเดินหายใจ)

1. สร้างความรอบรู้ และส่งเสริมองค์การลดมลพิษ

- สื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างความรอบรู้ On Air / Online / On Ground และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และประชาชน
- ส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดสร. เป็นองค์กรลดมลพิษ

2. ลดและป้องกัน ผลกระทบต่อสุขภาพ

- ยกระดับการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ และแจ้งเตือนความเสี่ยงอย่างรวดเร็ว โดยการเชื่อมโยงข้อมูลทางดิจิทัล
- ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพกลุ่มเปราะบาง
 - เสนอมาตรการ WFH / งดกิจกรรมกลางแจ้ง โดย คกก.ระดับจังหวัด
 - ขยายห้องปลอดฝุ่นและมุ้งสูฝุ่น ให้ครอบคลุมกลุ่มเสี่ยงทุกพื้นที่

3. จัดบริการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

- ขยายเครือข่ายบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการดูแลสุขภาพจาก PM2.5 (คลินิกมลพิษและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม) ให้ครอบคลุมทั้งในสถานพยาบาล และ Online
- ระบบนัดหมายผ่านหมอพร้อม
- จัดทีมปฏิบัติการดูแลสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชน
- สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลแก่กลุ่มเสี่ยง

4. เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ

- เพิ่มประสิทธิภาพระบบ PHEOC ตอบสนองเหตุการณ์ในพื้นที่ อย่างเข้มข้น รวดเร็ว ทันต่อพื้นที่
- ส่งเสริมและขับเคลื่อนกฎหมาย
 - พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - พรบ.โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562

การขับเคลื่อนห้องปลอดฝุ่น

กิจกรรมการดำเนินงาน

สถานบริการสาธารณสุข/สสจ./สสอ.

1. สำรวจเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขรับมือ PM2.5 ปี 2568
(จำนวนกลุ่มเปราะบาง/ห้องปลอดฝุ่น/มุ้งสู้ฝุ่น)
2. จัดเตรียมห้องปลอดฝุ่นในสถานบริการสาธารณสุข อย่างน้อย 1 ห้อง
3. ประเมินห้องปลอดฝุ่นในระบบแพลตฟอร์มห้องปลอดฝุ่น
4. สื่อสาร สร้างการรับรู้

สถานที่อื่น ๆ

- ผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดทำห้องปลอดฝุ่น/มุ้งสู้ฝุ่น ให้กับกลุ่มเปราะบาง

ห้องปลอดฝุ่น


ห้องปลอดฝุ่น (Clean Air Shelter)

เป็นมาตรการหนึ่งด้านสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมา เพื่อลดโอกาสรับสัมผัสมลพิษทางอากาศภายในภาวะที่เกิดฝุ่นละอองสูงในบรรยากาศ

ประโยชน์ห้องปลอดฝุ่น

1. ลดการสัมผัสฝุ่นละอองในช่วงที่มีค่าสูง
2. ลดผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก
3. ลดการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากฝุ่นละออง


หลักการของห้องปลอดฝุ่น

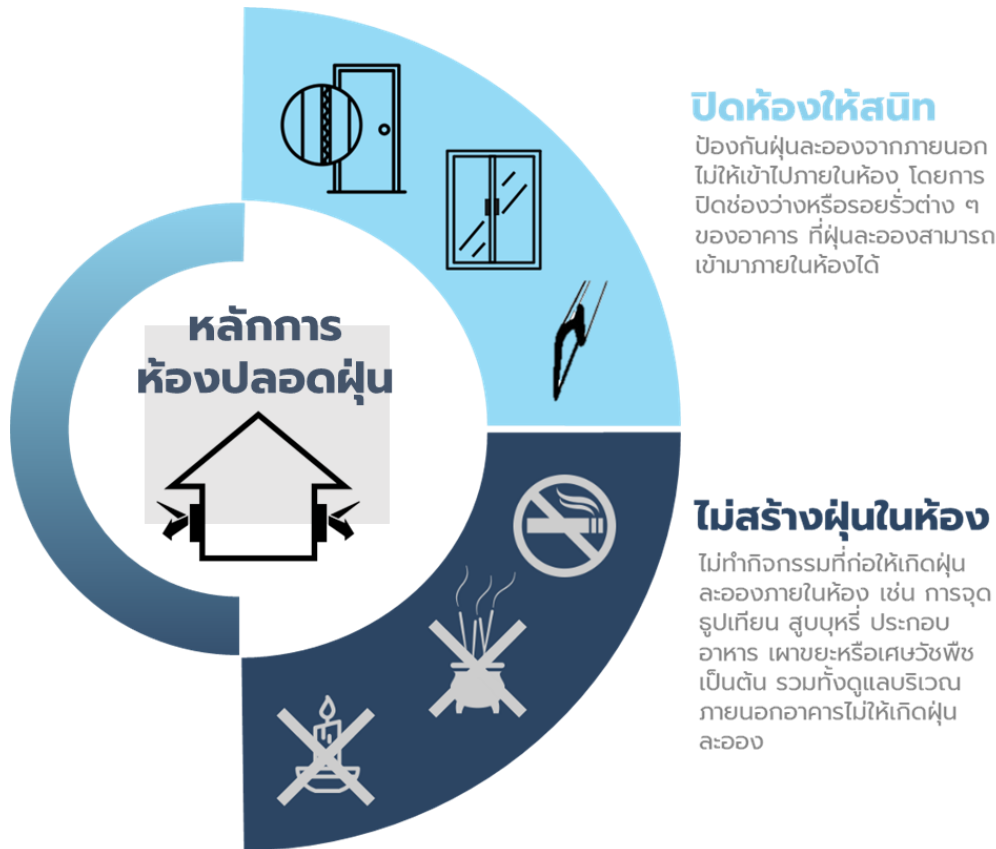


- **ป้องกันฝุ่นละอองจากภายนอก** เข้าไปภายในห้อง โดยการปิดช่องว่างหรือรอยรั่วของอาคารต่าง ๆ ที่ฝุ่นละอองสามารถเข้ามาภายในห้องได้ ดูแลบริเวณภายนอกไม่ให้เกิดฝุ่นละอองและปลุกต้นไม้ เพื่อดักฝุ่นบริเวณรอบ ๆ อาคาร เป็นต้น
- **ป้องกันการก่อให้เกิดฝุ่นละอองภายในห้อง** โดยไม่ทำกิจกรรมใด ๆ ที่ทำให้เกิดฝุ่นละออง เช่น การจุดธูปเทียน สูบบุหรี่ ประกอบอาหาร เผาขยะหรือเศษวัชพืช เป็นต้น
- **ป้องกันการสะสมฝุ่นละออง** ตามผนังห้อง วัสดุหรืออุปกรณ์ภายในห้อง และพื้นผิวของวัสดุของห้อง

แนวทางการจัดทำห้องปลอดฝุ่น


รูปแบบที่ 1

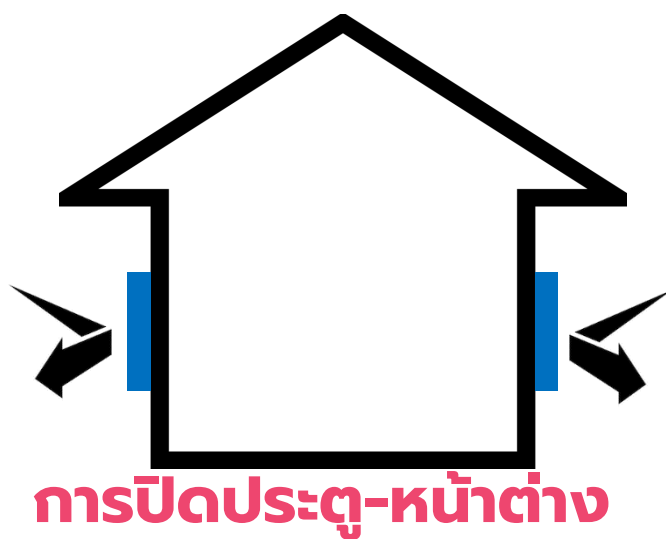


รูปแบบที่ 2

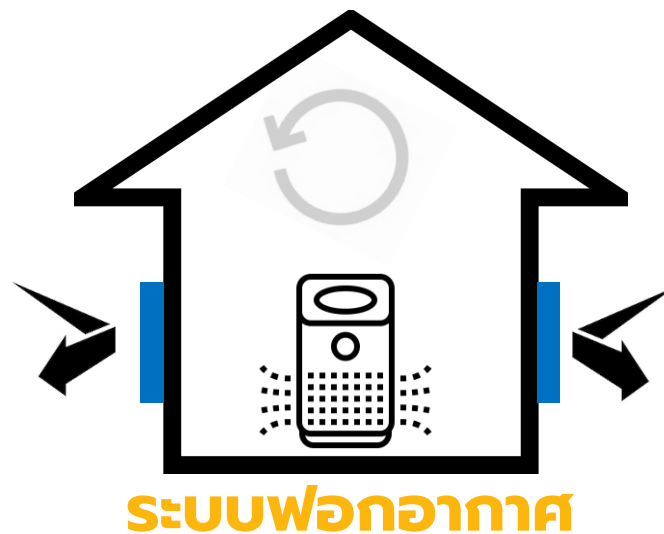

รูปแบบที่ 3

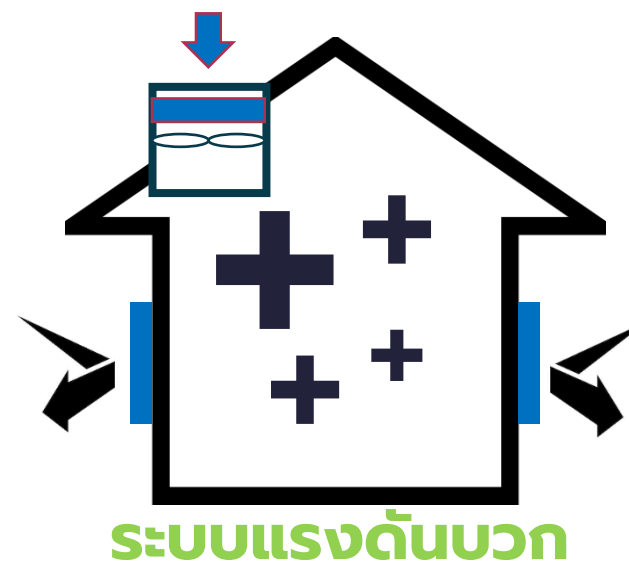

รูปแบบที่ 1 ปิดประตู-หน้าต่าง

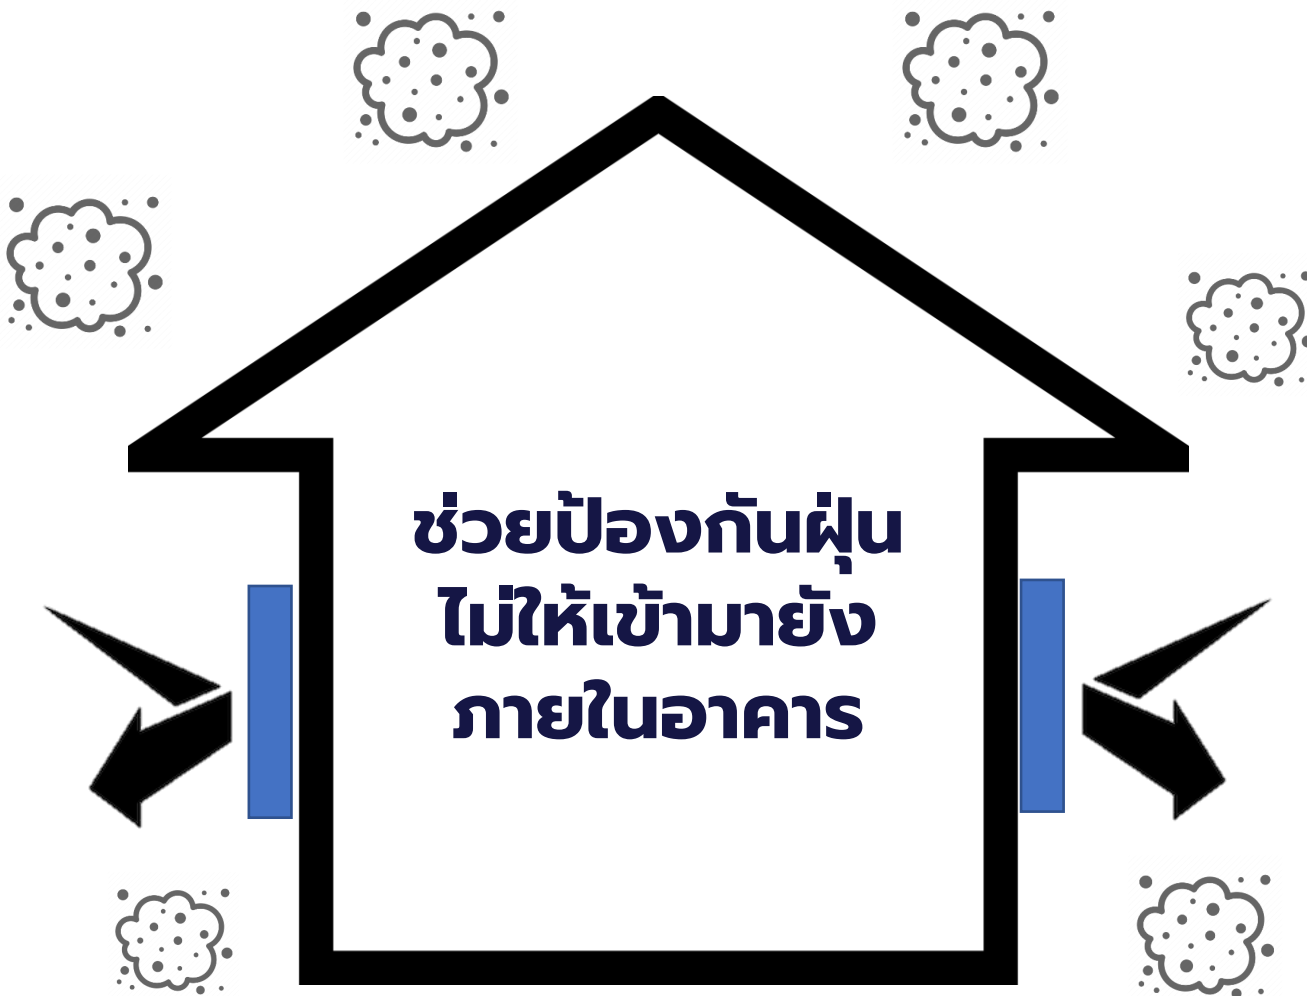


1. ปิดประตูหน้าต่าง และช่องเปิดต่างๆ
2. ทำความสะอาดห้อง
3. ไม่ทำกิจกรรมที่ก่อ $PM_{2.5}$
4. หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศชนิดอื่น หรือกิจกรรมที่อาจก่อมลพิษ

ควบคุมการเข้าออก เพื่อลดการเข้ามาของ PM_{2.5}

อาจใช้วัสดุซิลประตุนหน้าต่าง
ที่หาซื้อได้ตามท้องตลาด



รอยรั่วจาก
ขอบประตู

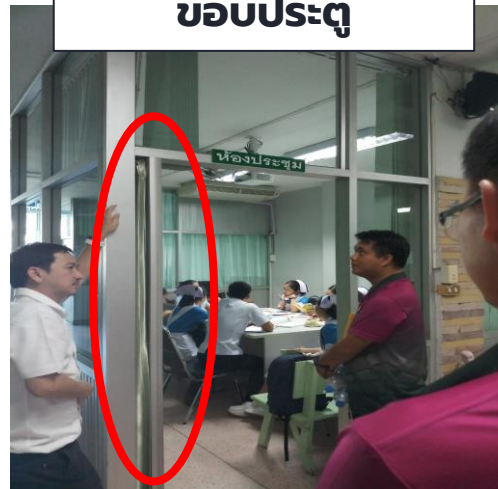

รอยรั่วจากการเจาะ
ผนัง




รอยรั่วจากพัดลม
ระบายอากาศ



รอยรั่วจาก
หน้าต่าง




รูปแบบที่ 2 ระบบเครื่องฟอกอากาศ

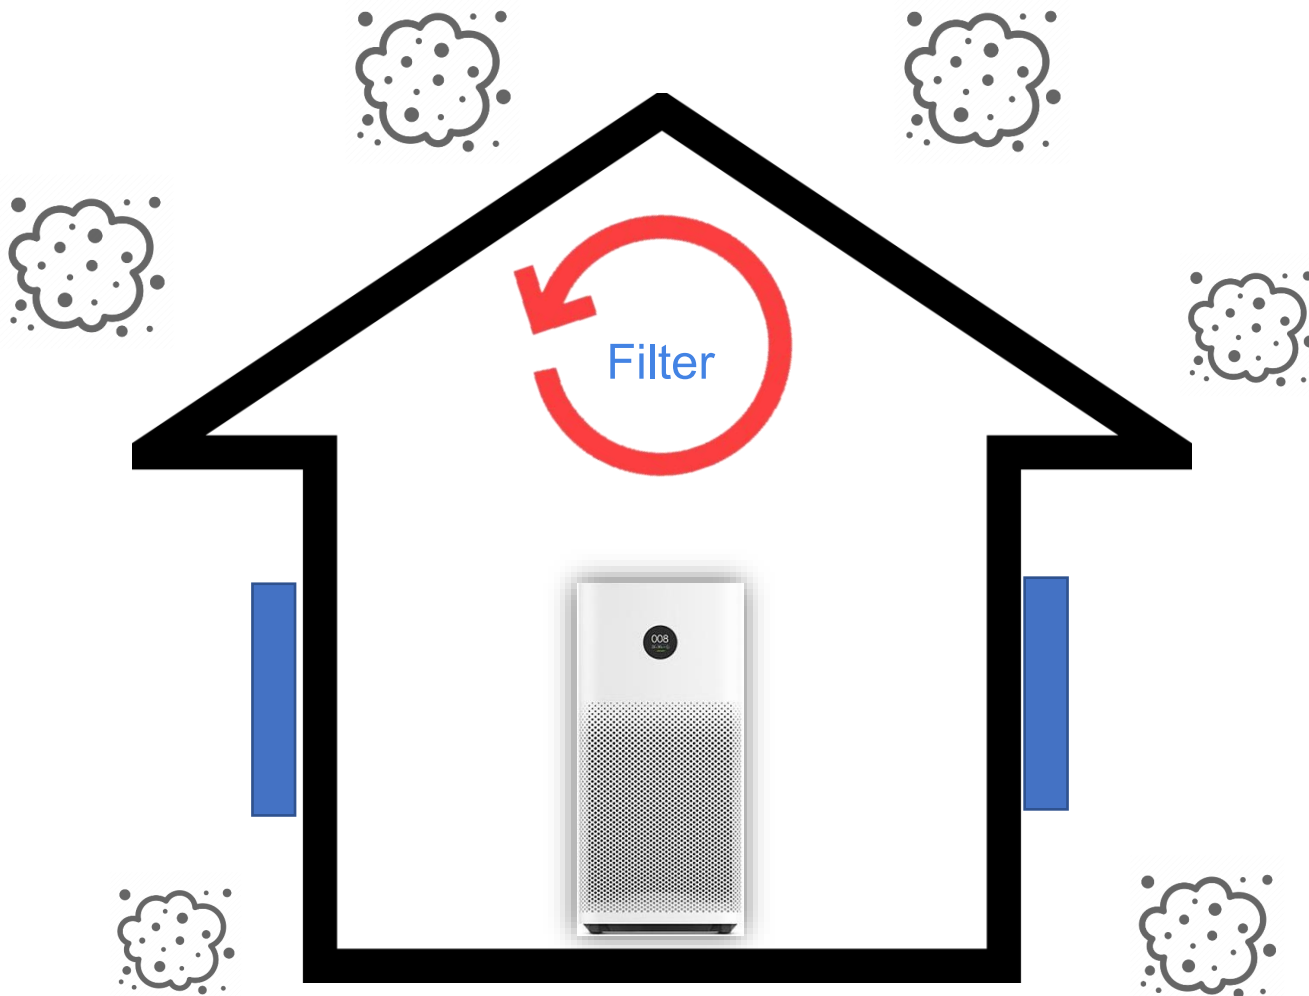

1. ดำเนินการตามวิธีการป้องกันฝุ่นจากภายนอก (รูปแบบ 1)
2. เพิ่มเครื่องฟอกอากาศที่มีขนาดเหมาะสมกับพื้นที่ สามารถลดฝุ่นละอองในอาคารได้

รูปแบบที่ 3

ระบบความดันอากาศ พร้อมระบบฟอกอากาศ

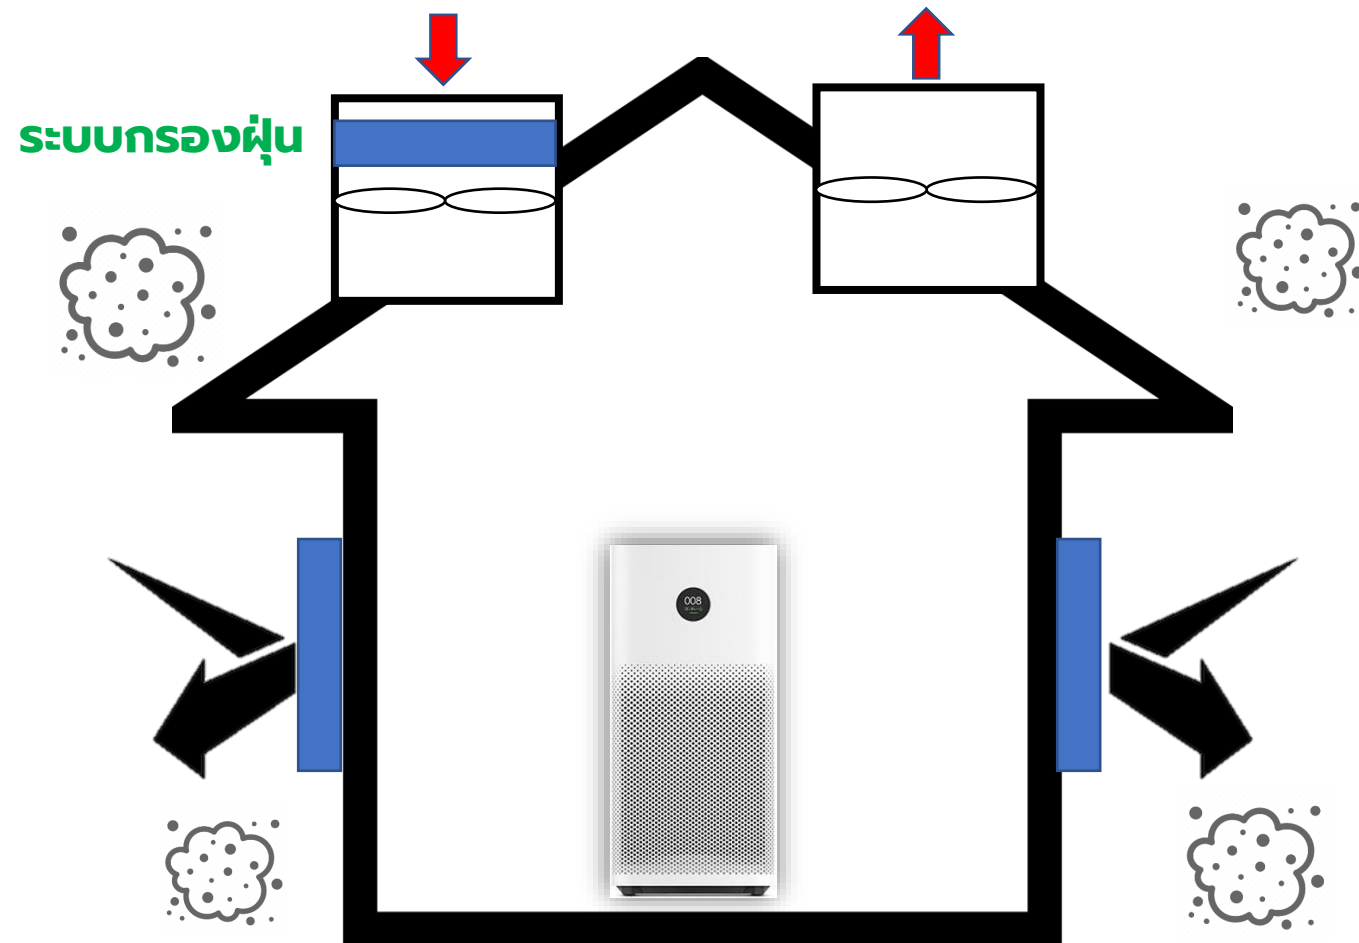

ดูดอากาศจากภายนอกเข้ามา
ผ่านฟิลเตอร์ให้ห้องมีแรงดัน
สูงกว่าภายนอก สามารถป้องกัน
ฝุ่นไม่ให้เข้ามายังภายในอาคารได้

ข้อจำกัด “ห้องปลอดฝุ่น”

กลุ่มเสี่ยงไม่สามารถเข้าถึง “ห้องปลอดฝุ่น” ในสถานบริการสาธารณสุขได้
เนื่องจาก

- เปิดให้บริการตามเวลาราชการ
(08.30-16.30 น.)
- ไกลจากบ้านไม่สามารถไปรับบริการเองได้

สภาพบ้านเรือนที่ไม่เอื้อต่อการทำ “ห้องปลอดฝุ่น”



ต้นแบบ “มุ้งกรองฝุ่น” สู่ “มุ้งสู้ฝุ่น”



“มุ้งกรองฝุ่น” ออกแบบและพัฒนาโดย
พศ.ดร. ภาสกร แซ่มประเสริฐ
และ พศ.ดร. ยศรนา คุณาการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



อุปกรณ์ของ “มุ้งสู้ฝุ่น”



มุ้งผ้าฝ้าย

พื้นที่ปลอดฝุ่นเฉพาะที่
สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย
ติดเตียง และกลุ่มเสี่ยง
ลดค่าใช้จ่ายกว่าการ
ปรับปรุงพื้นที่ปลอดฝุ่น
ทั้งห้อง

เครื่องฟอก DIY

เติมอากาศสะอาดเข้ามุ้ง เมื่อ
มากพอระดับหนึ่ง
จะดันไม่ให้ PM2.5 นอกมุ้ง
เข้าไปในมุ้ง ทำให้ผู้สูงอายุ
ผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มเสี่ยง
ได้รับอากาศสะอาด



3



เครื่องวัดฝุ่นพกพา

ใช้วัดปริมาณ PM2.5 นอก
มุ้งและในมุ้ง และปรับความ
แรงของเครื่องฟอก DIY
เพื่อประสิทธิภาพการ
ป้องกันฝุ่น

4



กริ่งฉุกเฉิน

กดเพื่อขอความ
ช่วยเหลือจาก
ญาติหรือผู้ดูแล



ขั้นตอนการทำ “มุ้งสู้ฝุ่น”


อุปกรณ์	ราคา
1. มุ้งผ้าฝ้าย เบอร์ 4	175 - 210
มุ้งผ้าฝ้าย เบอร์ 6	320 - 380
2. เครื่องฟอกอากาศ DIY : ซื้อม	700 - 1500+
3. เครื่องวัดฝุ่นพกพา	650 - 1200
4. กริ่งฉุกเฉิน	100 +
** 5. โครงทางมุ้ง PVC	400 - 500

หมายเหตุ

1. ราคาขึ้นอยู่กับแหล่งที่ซื้อ
** รายการที่ 5 สามารถใช้วิธีผูกเชือกทางได้

การดำเนินงานมุ้งสู่ฝุ่น ปี 2567

ทดสอบประสิทธิภาพก่อนใช้งาน

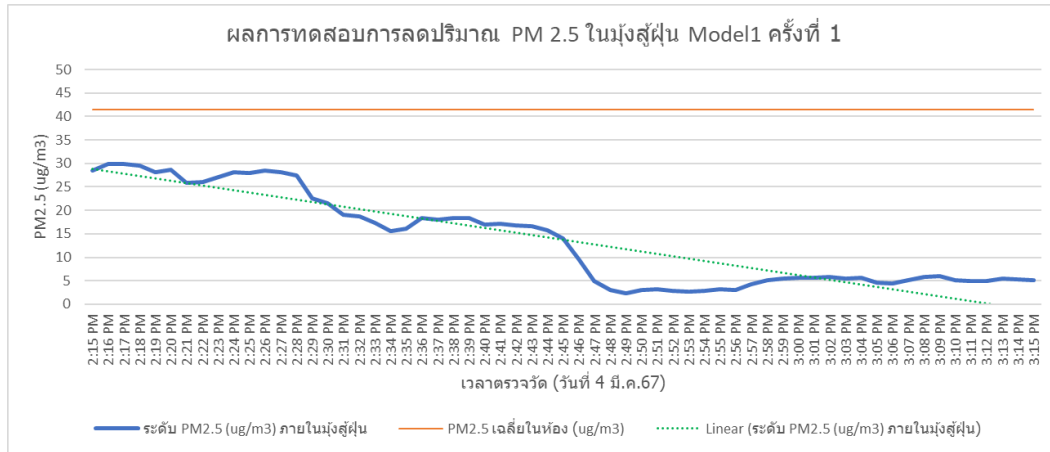

PM 2.5 เฉลี่ยด้านนอกมุ้ง 41.5 มคก./ลบม. ลดลง ร้อยละ 67
PM 2.5 เฉลี่ยด้านในมุ้ง 13.7 มคก./ลบม.

ทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานในพื้นที่

สรุปผลการดำเนินงาน



ชี้แจงการดำเนินงาน วันที่ 19-20 พ.ย. 2566



ปรับปรุงพื้นที่ปลอดฝุ่นในบ้าน วันที่ 18-20 ธ.ค. 2566



ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่ใช้มุ้งสู่ฝุ่น วันที่ 5 มี.ค. 2567



ผลการทดสอบประสิทธิภาพมุ้งสู่ฝุ่น



พื้นที่เปิดโล่งทั้งหมด




มีฝาผนัง 2 ด้าน




มีฝาผนัง 4 ด้าน
มีหน้าต่างใกล้ที่นอน




มีฝาผนัง 4 ด้าน ห้องมิดชิด
มีหน้าต่างบริเวณหัวเตียง

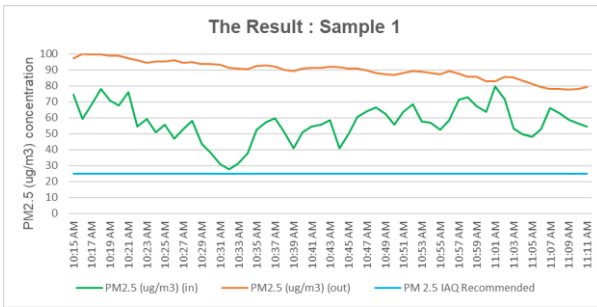


ลดลง **36.6 %**

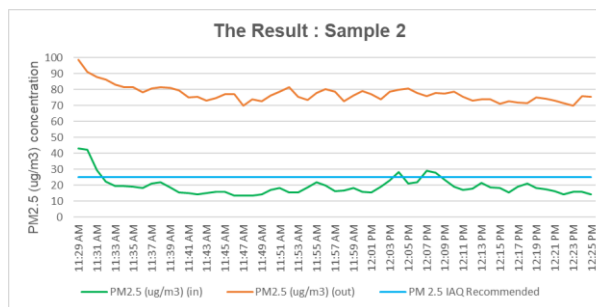

ลดลง **75.3 %**

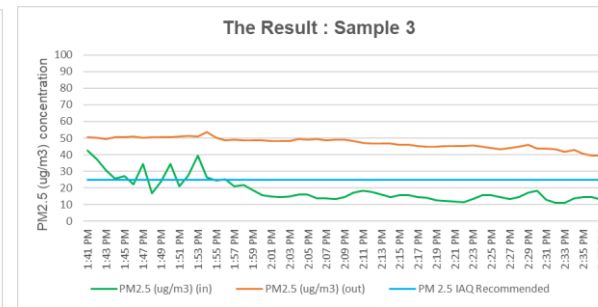

ลดลง **60.5 %**

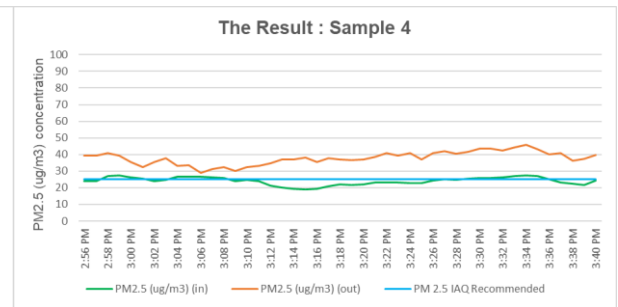

ลดลง **36.3 %**

การใช้งานมุ้งสู่ฝุ่น

ส่วนประกอบของอุปกรณ์

ไส้กรองหยาบ



ระบบพัดลมและ
อุปกรณ์ควบคุม



1. มุ้งผ้าฝ้าย

2. เครื่องฟอกอากาศ



ไส้กรองละเอียด



ถุงผ้า



พัดลม



การใช้งานมุ้งสู่ฝุ่น

การติดตั้ง

1. กางมุ้งครอบที่นอน เหน็บชายมุ้งให้มิดชิด
2. วางเครื่องฟอกอากาศไว้นอกมุ้ง โดยให้พัดลมแนบกับมุ้ง
3. นำถุงผ้าครอบพัดลมด้านในมุ้ง
4. เปิดสวิตช์ควบคุมความแรงพัดลม (ระดับ 5-6 โวลต์)

การทำความสะอาด

1. มุ้ง ชัก ตากให้แห้ง
2. ถุงผ้า ชัก ตากให้แห้ง
3. ไม้กรองหยาบ ล้างด้วยน้ำ ใช้แปรงเล็กๆ ทำความสะอาดได้ ตากให้แห้ง
4. ไม้กรองละเอียด ใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดตามซอกของเครื่องกรอง หรือใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาด

ข้อควรระวัง

- ไม้กรองหยาบ ห้ามนำตระแกรงออกจากседัง
- ไม้กรองละเอียด ห้ามล้างน้ำเนื่องจากเป็นกระดาษ



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH



ห้องปลอดฝุ่น
Clean Air Shelters




สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ



CMU CCDC
Climate Change Data Center
of Chiangmai University

แพลตฟอร์ม ห้องปลอดฝุ่น

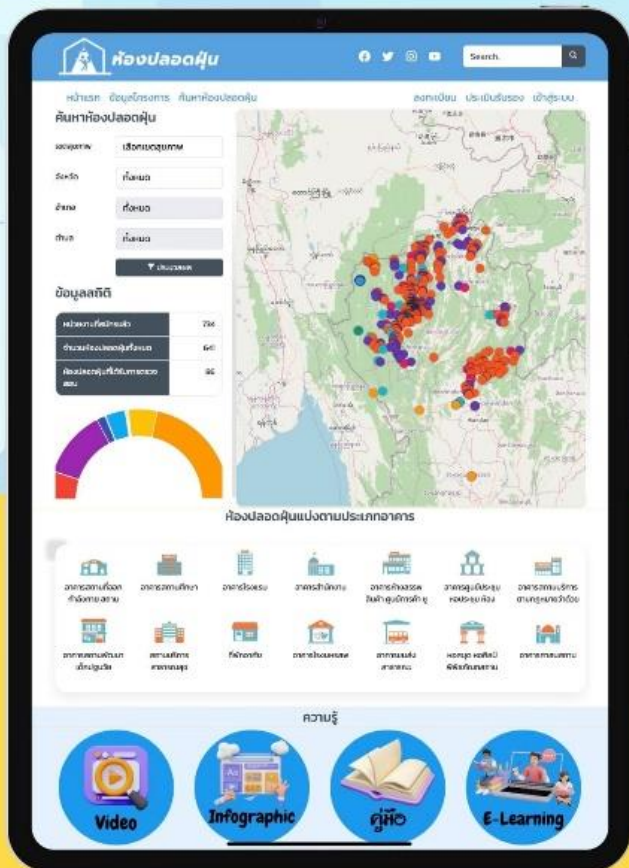

เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ ห้องปลอดฝุ่นของประเทศไทย

เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร
ประเมินรับรอง แสดงพิกัด องค์ความรู้
แลกเปลี่ยนกิจกรรม รวมถึง นวัตกรรมใหม่ๆ
ที่เกิดขึ้นของการพัฒนาห้องปลอดฝุ่น

- ✓ แสดงพิกัดห้องปลอดฝุ่น
- ✓ ค้นหาห้องปลอดฝุ่น
- ✓ ระบบประเมิน/รับรอง
- ✓ แหล่งข้อมูลและความรู้
ห้องปลอดฝุ่น



การเข้าถึงแพลตฟอร์ม

ทำได้ 3 วิธี ดังนี้

1) พิมพ์ชื่อด้านล่างลงในเว็บเบราว์เซอร์




กรมอนามัย

podfoan.anamai.moph.go.th


2) สแกน Qr Code



3) พิมพ์คำค้นหา
“ห้องปลอดฝุ่น”

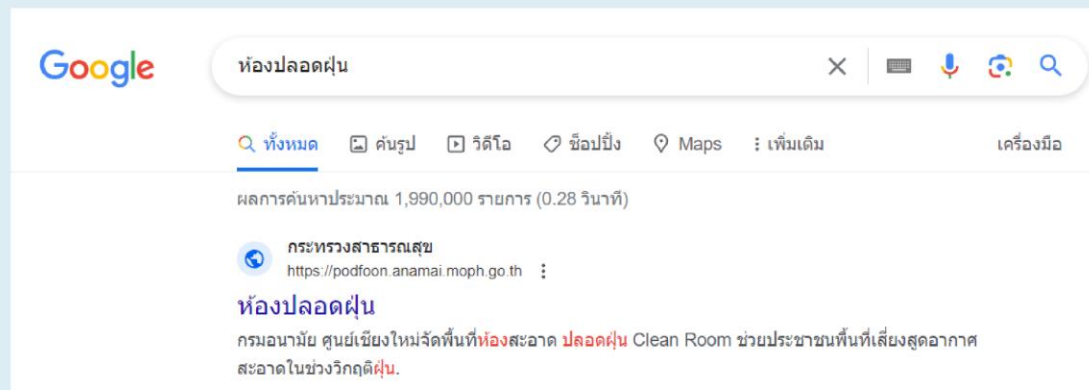

หน้าแรกของ
แพลตฟอร์ม
ห้องปลอดฝุ่น

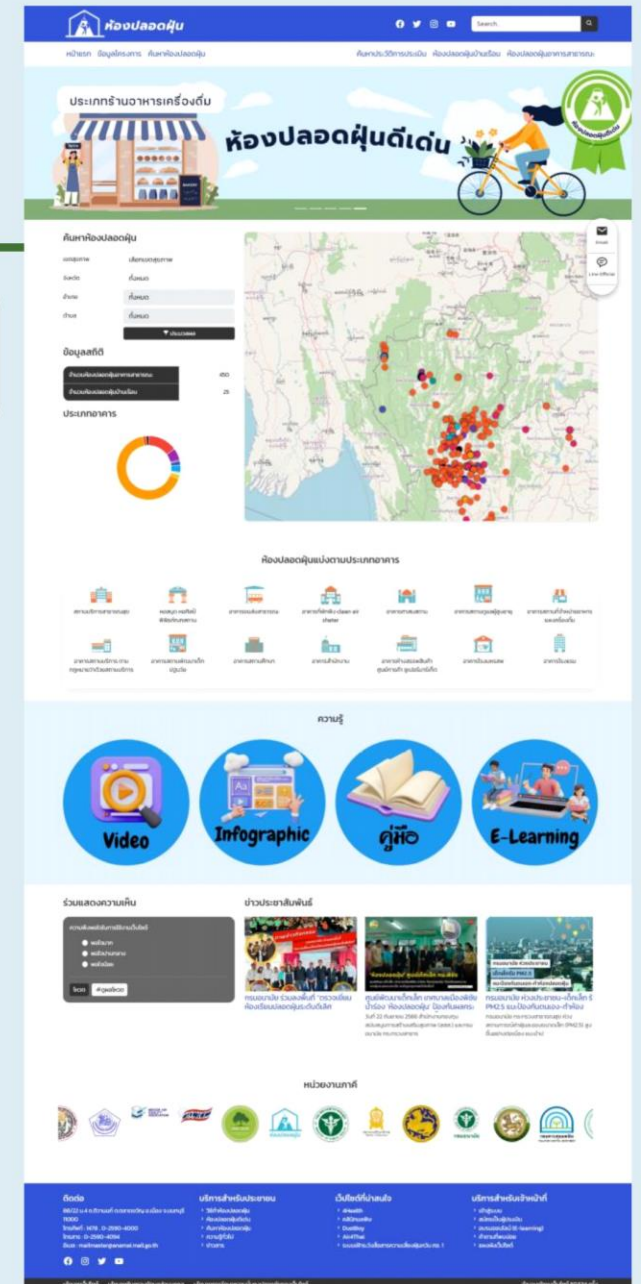


“การใช้ระบบแพลตฟอร์มห้องปลอดฝุ่น”

หน้าหลักของเว็บไซต์



หน้าแรก ข้อมูลโครงการ ค้นหาห้องปลอดฝุ่น ค้นหาประวัติการประเมิน ประเมินห้องปลอดฝุ่น ฐานข้อมูลสำหรับสถานบริการสาธารณสุข สำหรับเจ้าหน้าที่

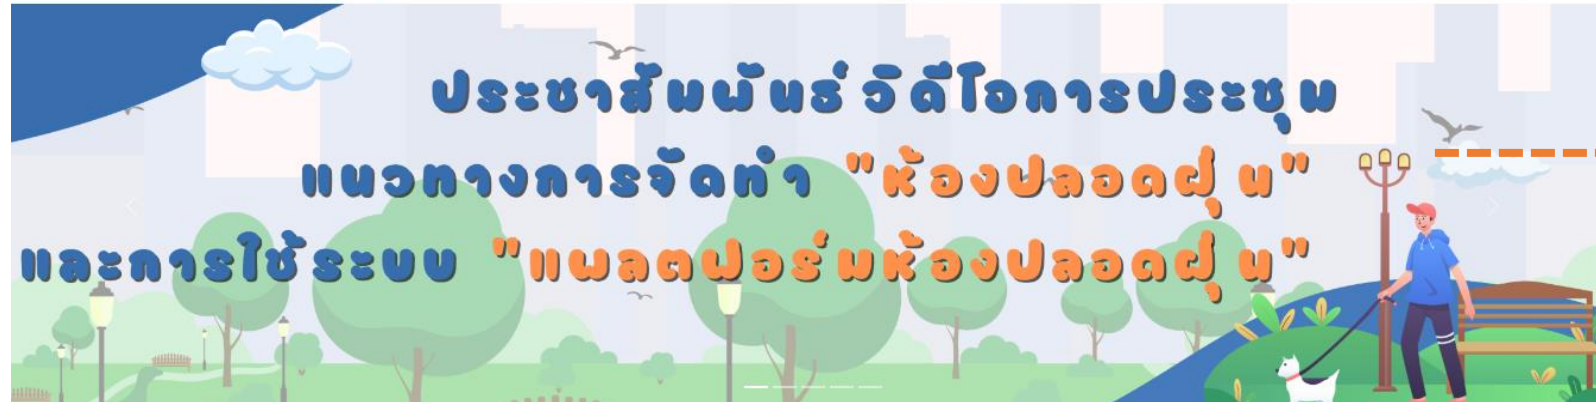

ค้นหาห้องปลอดฝุ่น

เขตสุขภาพ:

จังหวัด:

อำเภอ:

ตำบล:


ช่วงเวลา:

การประเมิน:

ข้อมูลห้องปลอดฝุ่น

จำนวนคนที่รองรับได้	932,199
จำนวนห้องปลอดฝุ่นอาคารสาธารณะ	4,581
จำนวนห้องปลอดฝุ่นบ้านเรือน	190
จำนวนห้องปลอดฝุ่นทั้งหมด	0

ข้อมูลห้องปลอดฝุ่นแบ่งตามประเภทอาคาร

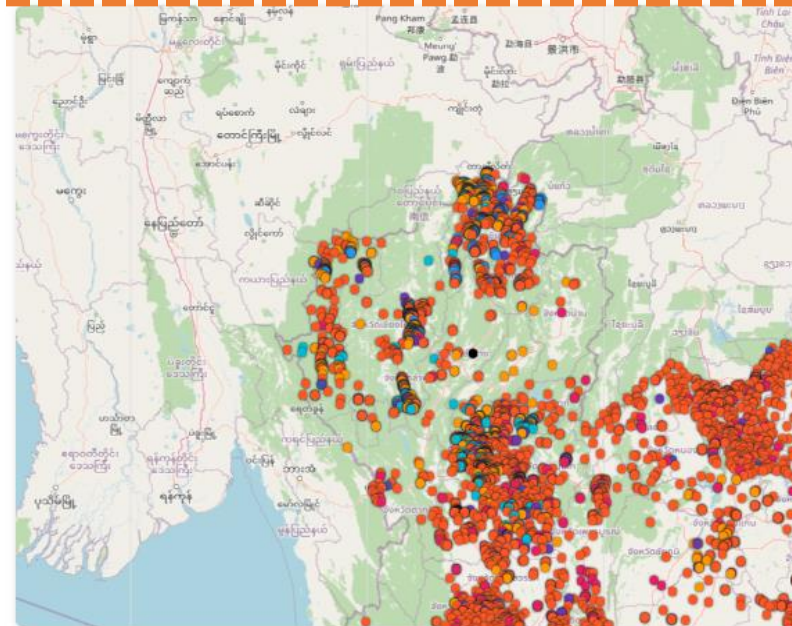

จำนวนผู้เข้ามากรอก
ข้อมูลการประเมิน

จำแนกห้องปลอดฝุ่น
อาคารสาธารณะ
ตามประเภทอาคาร



*เฉพาะสถานที่ที่กรอกพิกัดไว้

เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหาห้องปลอดฝุ่น

สาธารณะ

*เฉพาะสถานที่ที่กรอกพิกัดไว้

รายละเอียดห้อง
ปลอดฝุ่นอาคาร
สาธารณะจำแนก
ประเภทตามสี
ประเภทอาคาร

หน้าหลักของเว็บไซต์

ความรู้ทั่วไป



วิดีโอ

มลพิษทางอากาศทำร้ายร่างกายเราอย่างไร

Breathalife - How air pollution impacts your body

เว็บไซต์ห้องปลอดฝุ่นดูใจ จุดเริ่มต้นของระบบฐานข้อมูลห้องปลอดฝุ่น

โครงการห้องปลอดฝุ่นดูใจ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

การเตรียมห้องปลอดฝุ่น (Clean air room) ในอาคารสาธารณะ

DUST BUSTER มือปราบฟุ้งฝุ่น ตอนที่ 4 เรากลับมาต่อแล้ว

DUST BUSTER มือปราบฟุ้งฝุ่น ตอนที่ 3 ฐานทัพปลอดฝุ่น

DUST BUSTER มือปราบฟุ้งฝุ่น ตอนที่ 2 ฝ่าด่านฝุ่นพิษ

DUST BUSTER มือปราบฟุ้งฝุ่น ตอนที่ 1 บินจากฝุ่นระเบ



คู่มือ

แนวทาง การทำห้องปลอดฝุ่น สำหรับบ้านเรือนและอาคารสาธารณะ

คู่มือการทำห้องปลอดฝุ่น

แนวทางการทำห้องปลอดฝุ่น สำหรับบ้านเรือนและอาคารสาธารณะ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่เจ้าหน้าที่แ



อินโฟกราฟฟิค

ในวันที่เมือง...เป็นฝุ่น PM 2.5

พื้ม 2.5 มาจากไหน?

ในครัวเรือน PM 2.5 มาจากไหน?

พื้ม 2.5 มาจากไหน?

การจัดทำห้องปลอดฝุ่น

สำหรับสถานที่ที่ดำเนินการตามมาตรฐาน 5 ข้อหรือที่: ห้องปลอดฝุ่นเพื่อการดูแลสุขภาพ หรือ work from

การเสริมสร้างศักยภาพการลดฝุ่นด้วยเครื่องฟอกอากาศ

หากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการลดฝุ่น สามารถติดตั้งเครื่องฟอกอากาศเพิ่มเติมได้

3 เทคนิคการดูแลสุขภาพทางอากาศ

3 เทคนิคการดูแลสุขภาพทางอากาศ

ห้องปลอดฝุ่น

ห้องปลอดฝุ่นคืออะไร? ห้องปลอดฝุ่นคืออะไร?

รู้จักห้องปลอดฝุ่น

รู้จักห้องปลอดฝุ่น

หลักการเตรียมห้องปลอดฝุ่น

หลักการเตรียมห้องปลอดฝุ่น



MOOC AMARAI

หลักสูตรสำหรับ ผู้รับผิดชอบงาน

หลักสูตรสำหรับ ผู้รับผิดชอบงาน

หลักสูตรสำหรับ ผู้รับผิดชอบงาน

หลักสูตรสำหรับ ผู้รับผิดชอบงาน


หลักสูตรสำหรับ ประชาชน

หลักสูตรสำหรับ ประชาชน

หลักสูตรสำหรับ ประชาชน

หลักสูตรสำหรับ ประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

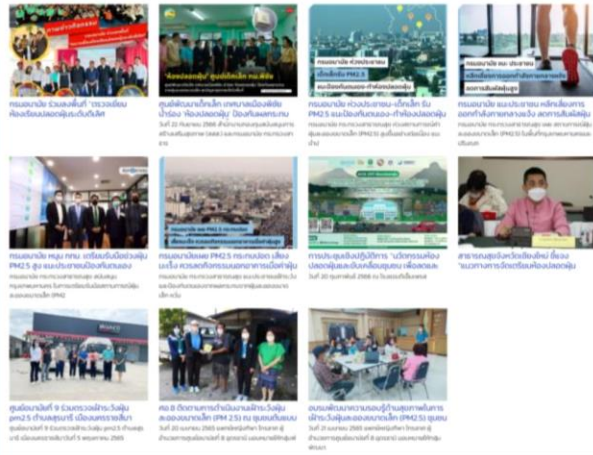

“การใช้ระบบแพลตฟอร์มห้องปลอดฝุ่น”

หน้าหลักของเว็บไซต์

ห้องปลอดฝุ่นแบ่งตามประเภทอาคาร



หน่วยงานภาคี



- ข้อมูลห้องปลอดฝุ่นในระบบแบ่งตามประเภทอาคาร
- Link หน่วยงานภาคี
- สำรองความพึงพอใจต่อเว็บไซต์
- ช่องทางการติดต่อ
- เมมูอื่น ๆ
- เข้าสู่ระบบแอดมิน / ผู้ประเมิน

ร่วมแสดงความเห็น

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์

- พอใจมาก
- พอใจปานกลาง
- พอใจน้อย

၂၈၁

ติดต่อ

88/22 ม.4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
11000
โทรศัพท์ : 1478 , 0-2590-4000
โทรสาร : 0-2590-4094
อีเมล : anamai.cleannair@gmail.com

**บริการสำหรับประชาชน**

- › วิธีการห้องปลอดฝุ่น
- › ห้องปลอดฝุ่นดีแค่ไหน
- › ค้นหาห้องปลอดฝุ่น
- › ความรู้ทั่วไป
- › ข่าวสาร

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

- > 4Health
- > คลินิกนาพิน
- > DustBoy
- > Air4Thai
- > ระบบฟาร์มเร่งสื่อสารความเสี่ยงผ่านควีน คอ. 1

บริการสำหรับเจ้าหน้าที่

- เข้าสู่ระบบ
- สมัครเป็นผู้ประเมิน
- อบรมออนไลน์ (E-learning)
- คำถามที่พบบ่อย
- แพลตฟอร์มเว็บไซต์



Email



Line Official

นโยบายเว็บไซต์ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์


จำนวนเข้าชมเว็บไซต์ 51.730 ครั้ง

“การใช้ระบบแพลตฟอร์มห้องปลอดฝุ่น”

หน้าหลักของเว็บไซต์


ค้นหาห้องปลอดฝุ่น สำหรับผู้ต้องการใช้บริการ

*เฉพาะสถานที่ที่ยินดีให้ประชาชนทั่วไปเข้าใช้บริการ

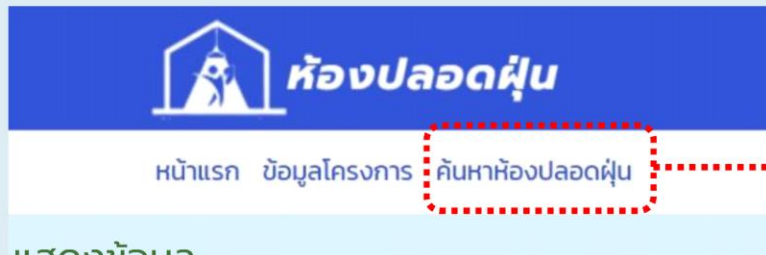


แสดงข้อมูล


- ชื่อสถานที่
- รายละเอียดข้อมูลของแต่ละสถานที่ที่ได้กรอกไว้ พร้อมใบประกาศที่ได้รับ
- ตัวเลขพิกัดตำแหน่ง

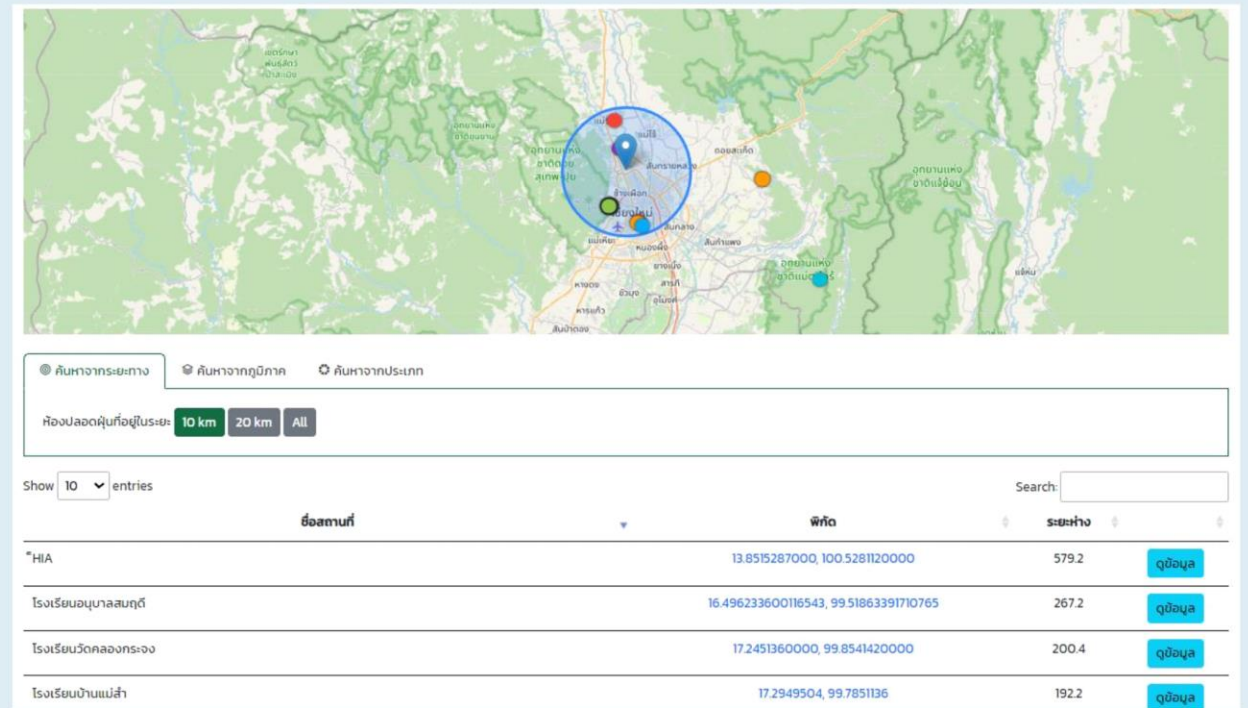


ค้นหาห้องปลอดฝุ่นที่อยู่ใกล้เคียง

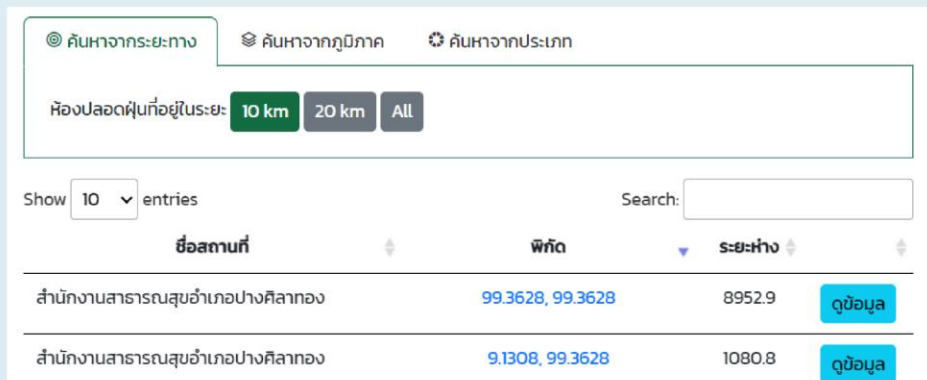

ค้นหาจากจังหวัด / อำเภอ / ตำบล

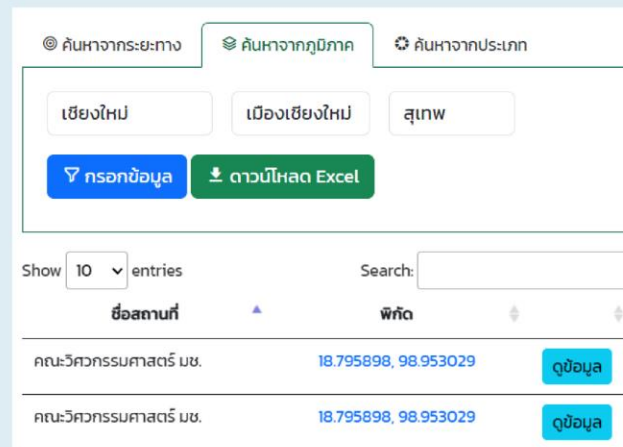


ค้นหาจากประเภทอาคาร

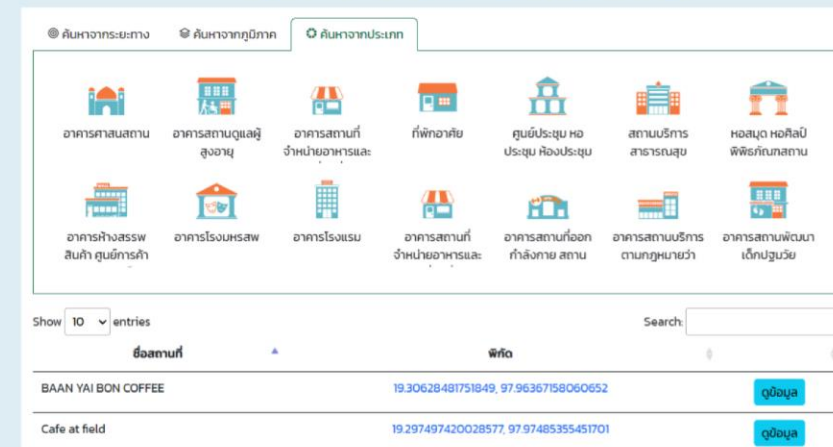

“การใช้ระบบแพลตฟอร์มห้องปลอดฝุ่น”


ภาพรวมของแพลตฟอร์ม

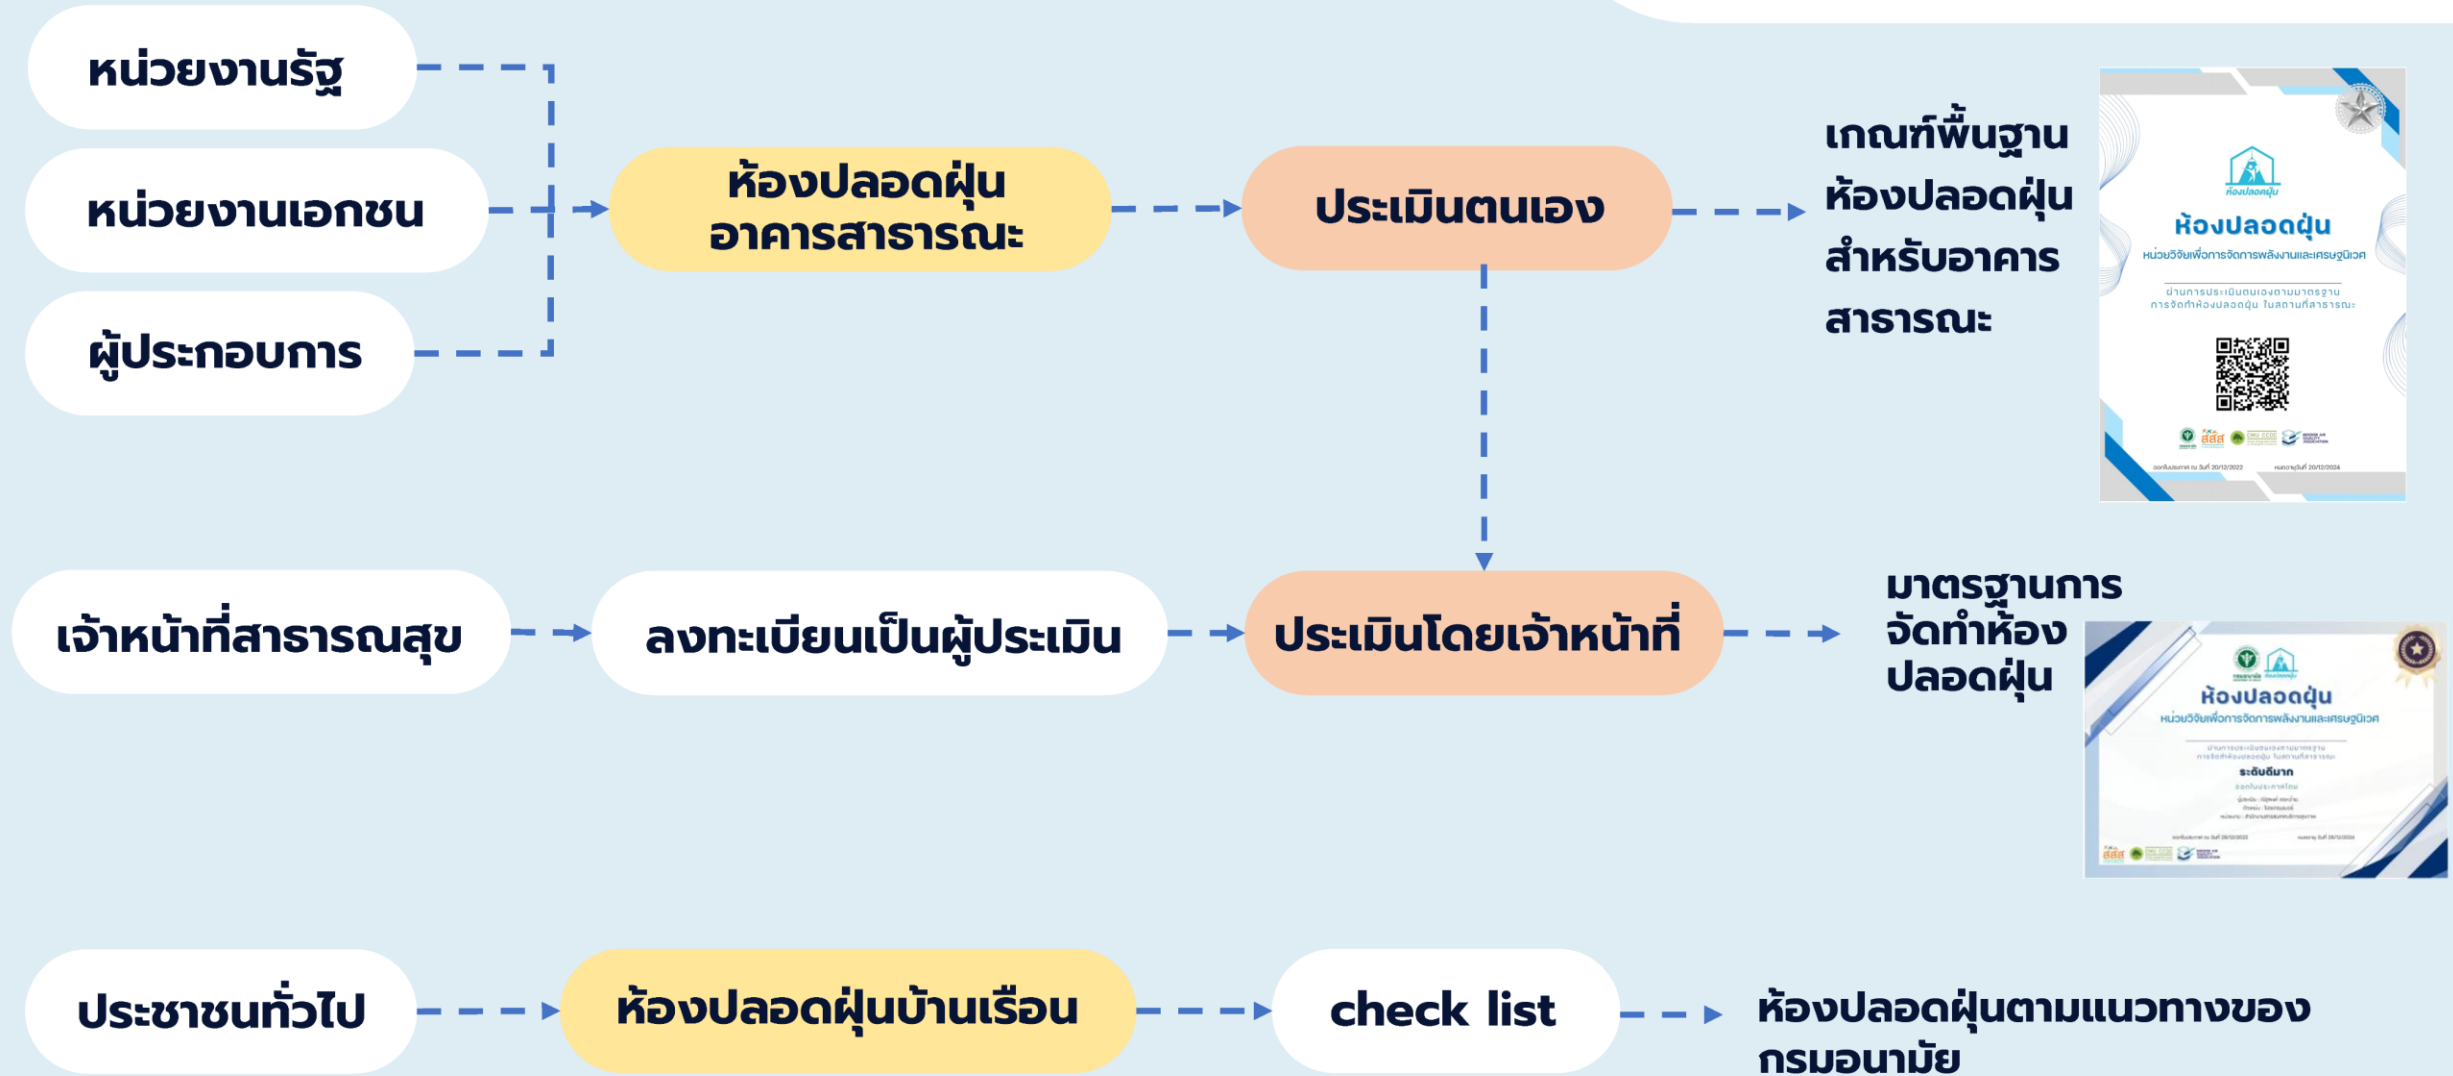

การประเมินห้องปลอดฝุ่นบ้านเรือน



หน้าแรก ข้อมูล ค้นหาห้องปลอดฝุ่น ค้นหาประวัติการประเมิน **ประเมินห้องปลอดฝุ่น** ฐานข้อมูลสำหรับสถานบริการสาธารณสุข สำหรับเจ้าหน้าที่

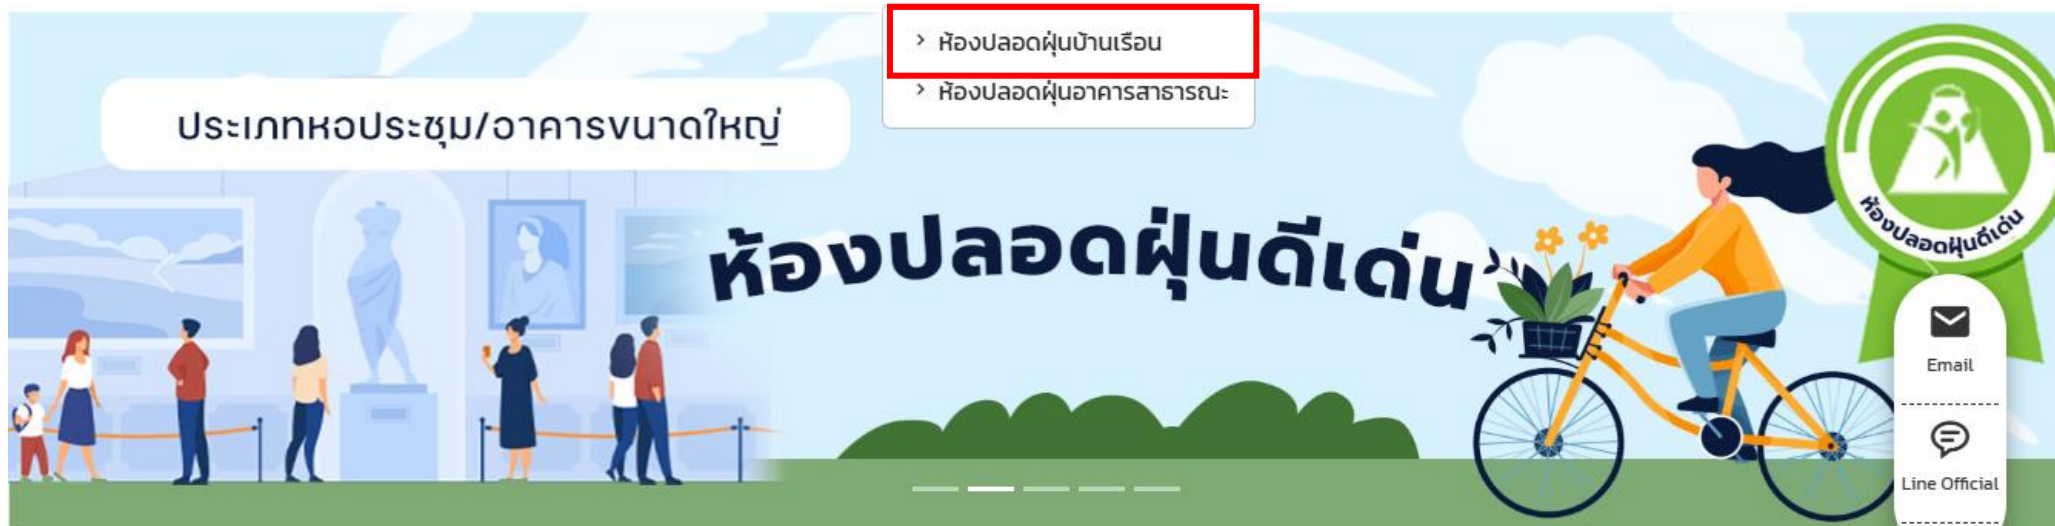

ค้นหาห้องปลอดฝุ่น



การประเมินห้องปลอดฝุ่นบ้านเรือน

ข้อมูลที่อยู่

เลือกจังหวัด

เลือกอำเภอ

เลือกตำบล

แบบ Check list ห้องปลอดฝุ่นบ้านเรือน

#	มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ		
1.	ห้องมีความสะอาด ไม่มีวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งสะสมฝุ่นละอองภายในห้อง	☐ ใช่	☐ ไม่ใช่
2.	ภายในห้องไม่มีแหล่งก่อมลพิษ เช่น จุดเทียน จุดธูป สุนัขเห่า	☐ ใช่	☐ ไม่ใช่
3.	มีการปิดประตู หน้าต่าง หรือใช้วัสดุปิดช่องหรือรูต่างๆ เพื่อไม่ให้อากาศภายนอกเข้าภายในอาคาร	☐ ใช่	☐ ไม่ใช่
4.	งดกิจกรรมการเผาหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่น งดเล่นไฟไม่ให้เกิดฝุ่นละออง	☐ ใช่	☐ ไม่ใช่
5.	ทำความสะอาดเป็นประจำทุกวัน โดยใช้ผ้าชุบน้ำแทนการใช้ไม้กวาดทำความสะอาดหรือปิดฝุ่นของเฟอร์นิเจอร์ ชั้นวาง ฯลฯ	☐ ใช่	☐ ไม่ใช่
6.	มีการใช้อุปกรณ์เพื่อลดปริมาณฝุ่นภายในห้อง ซึ่งกรองและลดฝุ่นละอองในห้องได้ และมีเลือกขนาดที่เหมาะสมกับขนาดห้อง	☐ ใช่	☐ ไม่ใช่
	- เครื่องฟอกอากาศ	☐ ใช่	☐ ไม่ใช่
	- เครื่องเติมอากาศและกรองอากาศ	☐ ใช่	☐ ไม่ใช่
7.	มีการระบายอากาศในช่วงเวลาที่ฝุ่นน้อย เช่น เปิดพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างและประตู เพื่อให้มีการระบายอากาศในห้อง	☐ ใช่	☐ ไม่ใช่
8.	ปลูกต้นไม้โดยเลือกพรรณไม้ที่สามารถดักฝุ่นได้ เลือกชนิดที่มีลักษณะใบหยาก พื้นผิวใบมาก หนา เป็นต้น	☐ ใช่	☐ ไม่ใช่

ส่งคำตอบ

ห้องปลอดฝุ่นบ้านเรือน

ครบตามเกณฑ์



บ้านของท่านเป็นห้องปลอดฝุ่นตามแนวทางของกรมอนามัย

ไม่ครบตามเกณฑ์



บ้านของท่านยังไม่เป็นห้องปลอดฝุ่นตามแนวทางของกรมอนามัย

เกณฑ์ผ่านประเมิน

ป้องกันฝุ่นจากภายนอก

- 1 มีการ**ปิด**ประตู หน้าต่าง หรือใช้วัสดุปิดช่องหรือรูต่างๆ เพื่อไม่ให้อากาศภายนอกเข้าภายในอาคาร
- 2 **ปลูก**ต้นไม้โดยเลือกพรรณไม้ที่สามารถดักฝุ่นได้ เลือกชนิดที่มีลักษณะใบหยาบ พื้นที่ผิวใบมาก มีขน เป็นต้น
- 3 **งด**กิจกรรมการ**เผา**หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่น ดูแลถนนไม่ให้เกิดฝุ่นละออง

ลดฝุ่นภายในห้อง

- 4 ห้องมีความสะอาด **ไม่มี**วัสดุอุปกรณ์ที่เป็น**แหล่งสะสมฝุ่น**ละอองภายในห้อง
- 5 ภายในห้อง**ไม่มี**แหล่ง**ก่อมลพิษ** เช่น จุดเทียน จุดธูป สุนัขหรือ
- 6 **ทำความสะอาด**เป็นประจำทุกวัน โดยใช้ผ้าชุบน้ำแทนการใช้ไม้กวาดทำความสะอาดหรือปิดฝุ่นของเฟอร์นิเจอร์ชั้นวาง ฯลฯ
- 7 มีการใช้**อุปกรณ์**เพื่อ**ลด**ปริมาณ**ฝุ่น**ภายในห้อง ซึ่งกรองและลดฝุ่นละอองในห้องได้ และมีเลือกขนาดที่เหมาะสมกับขนาดห้อง
 - เครื่องฟอกอากาศ
 - เครื่องเติมอากาศและกรองอากาศ

การระบายอากาศ

- 8 มีการ**ระบายอากาศ**ในช่วงเวลาที่มีฝุ่นน้อย เช่น เปิดพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างและประตู เพื่อให้มีการระบายอากาศในห้อง

“การใช้ระบบแพลตฟอร์มห้องปลอดฝุ่น”

การประเมินห้องปลอดฝุ่นอาคารสาธารณะ

ห้องปลอดฝุ่นอาคารสาธารณะ

ลงทะเบียนห้องปลอดฝุ่น สมาชิกทั่วไป

1. ลงทะเบียน โดยกรอกข้อมูลหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน*

ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

ใช้ข้อมูลนี้ในใบประกาศ

ประเภท *

อาคารสำนักงาน

ชื่อห้อง*

กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม

สังกัด

กรมอนามัย

ที่อยู่*

เชียงใหม่

เมืองเชียงใหม่


ช้างคลาน

โทรศัพท์*

053272740

อีเมล

envi.cm1.doh@gmail.com

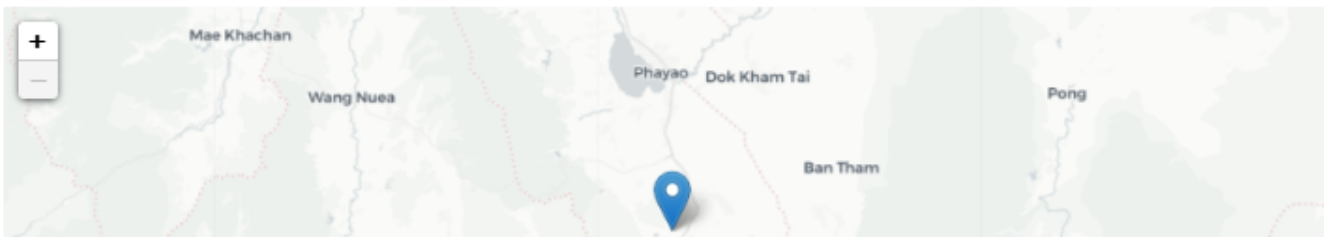

พิกัด

19.0283776000

99.9129088000

*พิกัดจะแสดงบนหน้าเว็บไซต์

กรุณาระบุพิกัดให้ถูกต้อง (ใส่ละติจูดช่องซ้าย ลองจิจูดช่องขวา, ใส่ทศนิยมไม่เกิน 10 ตำแหน่ง, ใส่รูปแบบให้ถูกต้อง)

☒ ยินดีให้ประชาชนทั่วไปเข้าใช้บริการ

การประเมินห้องปลอดฝุ่นอาคารสาธารณะ

2. บันทึกข้อมูล

ขนาดพื้นที่	45	ตารางเมตร
ระบบจะคำนวณจำนวนคนที่รองรับให้อัตโนมัติ		
จำนวนเครื่องฟอกแบบได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (เครื่อง)	☒ มี 1	
จำนวนเครื่องฟอกแบบ DIY(เครื่อง)	☐ มี	
จำนวนเครื่องเติมอากาศ(เครื่อง)	☐ มี	
การให้บริการ	☒ ไม่มี ☐ ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง/สุขภาพ ☐ อาหาร ☐ น้ำดื่ม ☐ ห้องสุขา ☐ กี่จอดรถ ☐ WIFI ☐ อื่นๆ	
ระยะเวลาให้บริการ	08:30 น. 16:30 น.	
แบบรูปภาพ	เลือกไฟล์ ไม่ได้เลือกไฟล์ใด	แบบรูปภาพ แสดงแต่ละส่วนที่ให้บริการ (นามสกุล .jpg หรือ .png เท่านั้น)
แบบโลโก้หน่วยงาน	เลือกไฟล์ ไม่ได้เลือกไฟล์ใด	แบบโลโก้หน่วยงาน ขนาด 1:1 (นามสกุล .jpg หรือ .png เท่านั้น)

3. ทำแบบประเมิน 13 ข้อ

การประเมินห้องปลอดฝุ่นอาคารสาธารณะ

ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

ชื่อห้อง : กลุ่มพัฒนามาตรฐานสิ่งแวดล้อม

ประเภทอาคาร : อาคารสำนักงาน

ที่อยู่ : ตำบล ช้างคลาน, อำเภอ เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่

วันที่ประเมิน : 2025-01-22 14:23:33

แก้ไขข้อมูล

ข้อมูลติดต่อ :

☎ โทรศัพท์ 053272740

✉ อีเมล envi.cm1.doh@gmail.com

เวลาเปิด - ปิด :

🕒 08:30 - 16:30

ขนาดพื้นที่ :

📏 45 ตรม.

จำนวนคนที่รองรับ :

👤 15 คน

จำนวนเครื่องฟอก (เครื่อง) :

1 (แบบได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม)

0 (DIY)

0 (เครื่องเติมอากาศ)

การให้บริการ:

☒ ไม่มี

☐ ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง/สุขภาพ

☐ อาหาร

☐ น้ำดื่ม

☐ ห้องสุขา

☐ ที่จอดรถ

☐ WIFI

☐ อื่นๆ



ท่านสามารถดาวน์โหลดใบประกาศ

และ

สามารถให้ผู้ประเมินสแกน QR-Code จากใบประกาศเพื่อประเมินของปลอดฝุ่นของท่าน
หลังจากนั้นท่านจะสามารถดาวน์โหลดใบประกาศจากผู้ประเมินได้ จากลิงค์นี้

ดาวน์โหลดใบประกาศแบบประเมินตนเอง

กรณี ประเมินผ่าน จะได้รับใบประกาศแบบประเมินตนเอง

การประเมินห้องปลอดฝุ่นอาคารสาธารณะ

**ห้องปลอดฝุ่น**

[หน้าแรก](#) [ข้อมูลโครงการ](#) [ค้นหาห้องปลอดฝุ่น](#) [ค้นหาประวัติการประเมิน](#) [ประเมินห้องปลอดฝุ่น](#) [ฐานข้อมูลสำหรับสถานบริการสาธารณสุข](#) [สำหรับเจ้าหน้าที่](#)

ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

✕

ยังไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นพื้นฐาน

กรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำห้องปลอดฝุ่นได้ที่

[คู่มือการทำห้องปลอดฝุ่น](#)

กรณี ยังไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นพื้นฐาน ให้ทำการประเมินใหม่

การประเมินห้องปลอดฝุ่นโดยเจ้าหน้าที่



ดาวน์โหลดใบประกาศแบบประเมินโดยผู้ประเมิน

การแก้ไขข้อมูล



ห้องปลอดฝุ่น



Search..



หน้า
แรก

ข้อมูล
โครงการ

ค้นหาห้องปลอด
ฝุ่น

ค้นหา
ประวัติการ
ประเมิน

ประเมินห้องปลอดฝุ่น ▾

ฐานข้อมูลสำหรับสถานบริการสาธารณสุข ▾

สำหรับเจ้าหน้าที่ ▾

ประวัติการประเมิน

ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

🔍 ค้นหา

#	ชื่อสถานที่	ประเภท	
1.	ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่	อาคารสำนักงาน	⌵
2.	คลินิกนมแม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่	สถานบริการสาธารณสุข	⌵
3.	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่	สถานบริการสาธารณสุข	⌵

การแก้ไขข้อมูล



กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่




หน้าแรก ข้อมูล ค้นหาห้องปลอดฝุ่น ประวัติการประเมิน
ประเมินห้องปลอดฝุ่น ▾ ฐานข้อมูลสำหรับสถานบริการสาธารณสุข ▾ สำหรับเจ้าหน้าที่ ▾

คำขอแก้ไขข้อมูลสำหรับ

ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

ระบบจะส่งรหัสผ่านสำหรับแก้ไขข้อมูลไปที่ อีเมลที่ทำการกรอกข้อมูลมาก่อนหน้านี้

เช็คทุกสัปดาห์ และ ส่งปุ่มส่งคำขอแก้ไขข้อมูล



ส่งคำขอแก้ไขข้อมูล





หน้าแรก ข้อมูล ค้นหาห้องปลอดฝุ่น ประวัติการประเมิน
ประเมินห้องปลอดฝุ่น ▾ ฐานข้อมูลสำหรับสถานบริการสาธารณสุข ▾

คำขอแก้ไขข้อมูลสำหรับ

ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

ระบบจะส่งรหัสผ่านสำหรับแก้ไขข้อมูลไปที่
อีเมล envi.cm1.doh@gmail.com เรียบร้อย

การแก้ไขข้อมูล

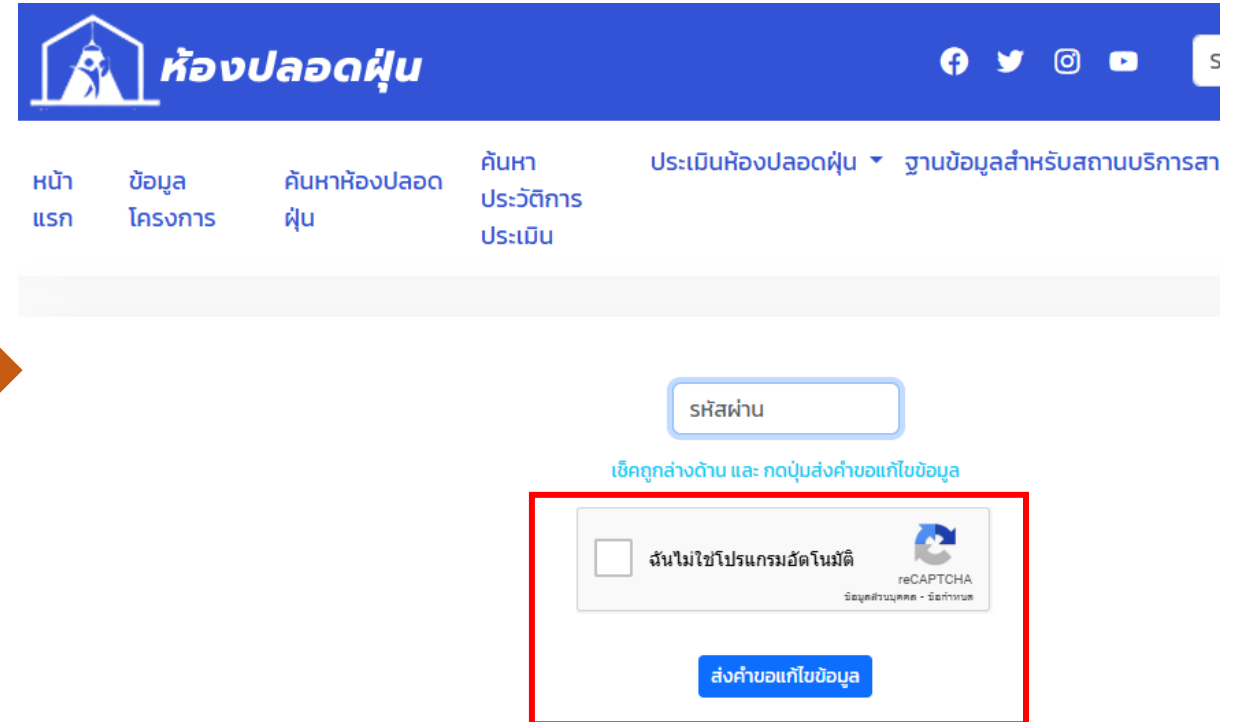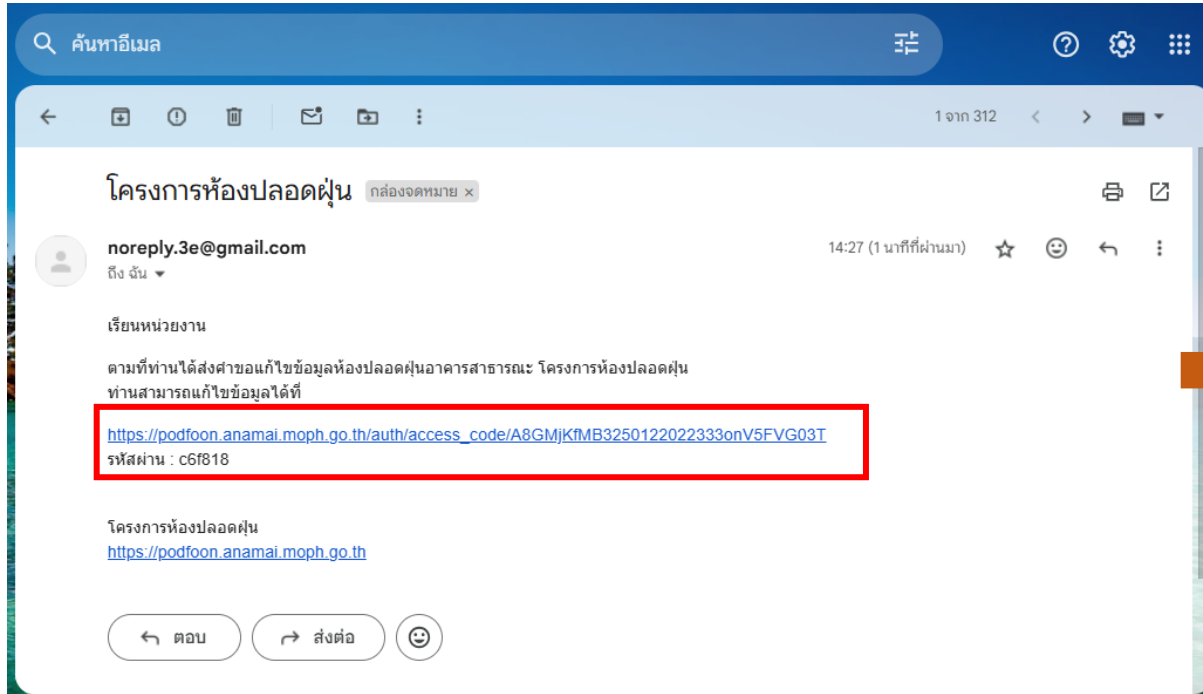

การแก้ไขข้อมูล



ห้องปลอดฝุ่น

[หน้าแรก](#) [ข้อมูลโครงการ](#) [ค้นหาห้องปลอดฝุ่น](#) [ค้นหาประวัติการประเมิน](#) [ประเมินห้องปลอดฝุ่น](#) [ฐานข้อมูลสำหรับสถานบริการสาธารณสุข](#) [สำหรับ](#)

ห้องปลอดฝุ่นอาคารสาธารณะ

ลงทะเบียนห้องปลอดฝุ่น สมาชิกทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน*	ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่		
	ใช้ข้อมูลนี้ในใบประกาศ		
ประเภท *	อาคารสำนักงาน		
ชื่อห้อง*	กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม		
สังกัด	กรมอนามัย		
ที่อยู่*	เชียงใหม่	เมืองเชียงใหม่	ช้างคลาน
โทรศัพท์*	053272740	อีเมล	envi.cm1.doh@gmail.com

ขนาดพื้นที่ ตารางเมตร
ระบบจะคำนวณจำนวนคนที่รองรับให้อัตโนมัติ

จำนวนเครื่องฟอกแบบได้รับ
มาตรฐานอุตสาหกรรม
(เครื่อง) ☒ มี

จำนวนเครื่องฟอกแบบ
DIY(เครื่อง) ☒ มี

จำนวนเครื่องเติม
อากาศ(เครื่อง) ☐ มี

การให้บริการ ☒ ไม่มี
☐ ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง/สุขภาพ
☐ อาหาร
☐ ป้ายเตือน
☐ ห้องสุขา
☐ ที่จอดรถ
☐ WIFI
☐ อื่นๆ

ระยะเวลาให้บริการ

แบบรูปภาพ แบบรูปภาพ แสดงแต่ส่วนที่ให้บริการ (นามสกุล .jpg หรือ .png เท่านั้น)

แบบโลโก้หน่วยงาน แบบโลโก้หน่วยงาน ขนาด 1:1 (นามสกุล .jpg หรือ .png เท่านั้น)

บันทึกข้อมูล

ระบบผู้ประเมิน

สำหรับเจ้าหน้าที่ -----> สมัครเป็นผู้ประเมิน

**ห้องปลอดฝุ่น**



Search.. 

หน้าแรก ข้อมูลโครงการ ค้นหาห้องปลอดฝุ่น ค้นหาประวัติการประเมิน ประเมินห้องปลอดฝุ่น ▾ ฐานข้อมูลสำหรับสถานบริการสาธารณสุข ▾ **สำหรับเจ้าหน้าที่ ▾**

- > เข้าสู่ระบบ
- > สมัครเป็นผู้ประเมิน**
- > อบรมออนไลน์ (E-learning)
- > คำถามที่พบบ่อย
- > แผนผังเว็บไซต์

ประเภทสถานศึกษา/มหาวิทยาลัย

ห้องปลอดฝุ่นดีเด่น



ค้นหาห้องปลอดฝุ่น

เขตสุขภาพ

เลือกเขตสุขภาพ

จังหวัด

ทั้งหมด

อำเภอ

ทั้งหมด




Email


Line Official

ระบบผู้ประเมิน

แบบประเมินสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อตรวจสอบ
ให้การจัดทำห้องปลอดฝุ่นเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

การสมัครเป็นผู้ประเมิน

บริการสำหรับเจ้าหน้าที่

- > เข้าสู่ระบบ
- > **สมัครเป็นผู้ประเมิน**
- > อบรมออนไลน์ (E-learning)
- > คำถามที่พบบ่อย
- > แพงผังเว็บไซต์

ข้อมูลการเข้าใช้งาน

Username *

กรอกชื่อผู้ใช้

Password *

รหัสผ่าน

*โปรดจำ Username และ Password ของท่านสำหรับใช้ลงทะเบียนเข้า
สู่ระบบครั้งต่อไป

*กรณีลืมรหัสผ่าน สามารถแจ้งแอดมินจังหวัด แอดมินเขตสุขภาพ
หรือ Line Open Chat ห้องปลอดฝุ่นอุ่นใจ เพื่อรีเซตรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงานผู้ประเมิน

ชื่อ - นามสกุล *

ตำแหน่ง *

ชื่อหน่วยงาน *

หน่วยงาน *

ที่อยู่หน่วยงาน

จังหวัด *

อำเภอ *

ตำบล *

เบอร์ติดต่อ

อีเมล

เลือกข้อมูล

เลือกข้อมูล

เลือกข้อมูล

เลือกข้อมูล

เช็กที่ช่องนี้
ก่อนยืนยันการสมัคร



ฉันไม่ใช้โปรแกรมอัตโนมัติ



reCAPTCHA
ข้อมูลส่วนบุคคล - ข้อกำหนด

ยืนยันการสมัคร

แจ้งแอดมินจังหวัด หรือแอดมินเขตสุขภาพ เพื่อบุคลากรให้บัญชีใช้งานได้

“การใช้ระบบแพลตฟอร์มห้องปลอดฝุ่น”

ระบบผู้ประเมิน

การเข้าสู่ระบบผู้ประเมิน

บริการสำหรับเจ้าหน้าที่

- เข้าสู่ระบบ
- > สมัครเป็นผู้ประเมิน
- > อบรมออนไลน์ (E-learning)
- > คำถามที่พบบ่อย
- > แพงผังเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

กรุณารอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไป

หน้าหลัก / ข้อมูลทั่วไป

- หน้าหลัก
- แก้ไขข้อมูล
- ประวัติการประเมิน
- เปลี่ยนรหัสผ่าน
- ออกจากระบบ

ชื่อผู้ประเมิน	จิ
ตำแหน่ง	น
ชื่อหน่วยงาน	ห
ที่อยู่	2
	ต
เบอร์โทรศัพท์	0
อีเมล	p

ประวัติการประเมิน : แสดงชื่อสถานที่ ผลการประเมิน (ดี/ดีมาก) และวันที่ประเมิน
: สามารถดูข้อมูลและลบข้อมูลการประเมินได้

Show

10

Search:

entries

#	ชื่อสถานที่	ผลการประเมิน	วันที่ประเมิน	
1	คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.	ระดับดี	2024-01-07 23:31:56	ดูข้อมูล ลบข้อมูล

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous

1

Next

ระบบผู้ประเมิน

การประเมินห้องปลอดฝุ่น

1) สแกน Qr code ในใบประกาศประเมินตนเอง



2) ตรวจสอบข้อมูลของสถานที่และคลิก “เข้าสู่ระบบ”

ข้อมูลติดต่อ ::
โทรศัพท์ 053942086, อีเมล -

เวลาเปิด - ปิด ::
-

ขนาดพื้นที่ ::
-

จำนวนเครื่องฟอก (เครื่อง) ::
-

การให้บริการ ::

- ☐ ไม่มี
- ☐ ตรวจสอบคัดกรองกลุ่มเสี่ยง/สุขภาพ
- ☐ อาหาร
- ☐ น้ำดื่ม
- ☐ ห้องสุขา
- ☐ ที่จอดรถ
- ☐ WIFI
- ☐ อื่นๆ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อประเมินห้องปลอดฝุ่น

เข้าสู่ระบบ

3) กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ประเมินเพื่อเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

กรุณากรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ

4) คลิก “เริ่มทำแบบประเมิน”

ประเภทอาคาร ::
อาคารสถานศึกษา

ที่อยู่ ::
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลติดต่อ ::
โทรศัพท์ 053942086, อีเมล -

เวลาเปิด - ปิด ::
-

ขนาดพื้นที่ ::
-

จำนวนเครื่องฟอก (เครื่อง) ::
-

การให้บริการ ::

- ☐ ไม่มี
- ☐ ตรวจสอบคัดกรองกลุ่มเสี่ยง/สุขภาพ
- ☐ อาหาร
- ☐ น้ำดื่ม
- ☐ ห้องสุขา
- ☐ ที่จอดรถ
- ☐ WIFI
- ☐ อื่นๆ

เริ่มทำแบบประเมิน

ระบบผู้ประเมิน

5) ทำแบบประเมินจนเสร็จ และกดส่งคำตอบ

9. ทำความสะอาดพื้น วัสดุ เฟอร์นิเจอร์ ชั้นวาง ฯลฯ เป็นประจำทุกวัน

☒ ใช่ ☐ ไม่ใช่

10. ห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคารและภายนอกบริเวณห้อง

☒ ใช่ ☐ ไม่ใช่

11. มีการจัดพื้นที่สีเขียว buffer zone หรือปลูกต้นไม้เพื่อดักฝุ่น

☒ ใช่ ☐ ไม่ใช่

12. ค่า PM2.5 ภายในห้องมีค่าน้อยกว่าค่า PM2.5 ในบรรยากาศ หรือนอกห้อง 50% หรือเป็นไปตามคำแนะนำคุณภาพอากาศ ภายในอาคาร (25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) (โดยใช้ข้อมูล จากเครื่องตรวจวัดอย่างง่าย หรือข้อมูลจากเครื่องฟอกอากาศ หรืออื่น ๆ)

☒ ใช่ ☐ ไม่ใช่

13. มีมาตรการเพื่อดูแลสุขภาพภายในบริเวณห้องปลอดฝุ่น (เช่น การสื่อสารแจ้งเตือน สื่อประชาสัมพันธ์ การสวมหน้ากากอนามัย)

☒ ใช่ ☐ ไม่ใช่

📄 ส่งคำตอบ

การประเมินห้องปลอดฝุ่น

6) ตรวจสอบข้อที่เลือกอีกครั้ง เพื่อยืนยันคำตอบ หรือทำใหม่

9. ทำความสะอาดพื้น วัสดุ เฟอร์นิเจอร์ ชั้นวาง ฯลฯ เป็นประจำทุกวัน

☒ ใช่ ☐ ไม่ใช่

10. ห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคารและภายนอกบริเวณห้อง

☒ ใช่ ☐ ไม่ใช่

11. มีการจัดพื้นที่สีเขียว buffer zone หรือปลูกต้นไม้เพื่อดักฝุ่น

☒ ใช่ ☐ ไม่ใช่

12. ค่า PM2.5 ภายในห้องมีค่าน้อยกว่าค่า PM2.5 ในบรรยากาศ หรือนอกห้อง 50% หรือเป็นไปตามคำแนะนำคุณภาพอากาศ ภายในอาคาร (25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) (โดยใช้ข้อมูล จากเครื่องตรวจวัดอย่างง่าย หรือข้อมูลจากเครื่องฟอกอากาศ หรืออื่น ๆ)

☒ ใช่ ☐ ไม่ใช่

13. มีมาตรการเพื่อดูแลสุขภาพภายในบริเวณห้องปลอดฝุ่น (เช่น การสื่อสารแจ้งเตือน สื่อประชาสัมพันธ์ การสวมหน้ากากอนามัย)

☒ ใช่ ☐ ไม่ใช่

🔒 ยืนยันคำตอบ 🔄 ทำแบบประเมินใหม่

7) คลิก “ตกลง” เพื่อยืนยันการทำแบบประเมิน และรับทราบการบันทึกข้อมูลลงระบบ

podfooon.anamai.moph.go.th says

ยืนยันการทำแบบประเมิน

OK

Cancel

podfooon.anamai.moph.go.th says

บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

OK

8) ผลการประเมินจะปรากฏที่หน้าประวัติการประเมิน

- สามารถดูข้อมูลการประเมิน และลบข้อมูลได้
- ใ้รับรองผลการประเมินจะปรากฏที่ข้อมูลของสถานะนั้น ๆ

Show	10	▼	Search:	
entries				
#	ชื่อสถานที่	ผลการประเมิน	วันที่ประเมิน	
1	คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.	ระดับดี	2024-01-07 23:31:56	ดูข้อมูล ลบข้อมูล
Showing 1 to 1 of 1 entries				
		Previous	1	Next

“การใช้ระบบแพลตฟอร์มห้องปลอดฝุ่น”

Thank You

